


### 三分公司宁古房建项目水设备采购明细及相关要求

| 序号 | 设备名称   | 规格型号  | 单位 | 数量 | 上限价<br>(不含税单价)<br>元/台套 | 参考品牌            | 质量标准及特殊生<br>产工艺要求  | 备注  |
|----|--------|---|----|----|------------------------|-----------------|--|---|
| 1  | 水箱自洁器  | 类型:臭氧自洁消毒器<br>型号、规格:WTS-2A,405W,220V<br>安装部位:单罐内置式  | 台  | 8  | 2087.89                |                 | 质量要求符合图纸规范,按《建筑给排水设计标准》GB50016-2024、《消防给水及消防栓系统技术要求》GB50974-2014的标准要求执行。 | 设备为整套设备,单价包括设备原价、安装费、运输、吊装、调试、验收、检验水质合格等费用。 |
| 2  | 水箱     | 型号、规格:生活水箱 3×2.5×2 m<br>材质、类型:采用食品级 SUS 不锈钢板<br>材质厚度要求:箱底 2.5mm,箱壁 2mm,箱顶 1.5mm   | 台  | 8  | 16057.70               |                 |  |   |
| 3  | 变频给水设备 | 设备名称:变频供水设备(含控制柜)<br>附件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套1台稳压罐容积18L和成套辅件<br>水泵主要技术参数:<br>Q=13m <sup>3</sup> /h,H=0.3MPa,N=2.24KW<br>减震装置形式:橡胶隔振器  | 套  | 4  | 28254.96               | 上海凯泉、上海沪泉、江苏阿兰贝 |  |   |
| 4  | 变频给水设备 | 设备名称:变频供水设备(含控制柜)<br>附件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套1台稳压罐容积18L和成套辅件<br>水泵主要技术参数:<br>Q=30m <sup>3</sup> /h,H=0.35MPa,N=8.05KW<br>减震装置形式:橡胶隔振器 | 套  | 2  | 30992.70               |                 |  |   |

001163

|   |            |   |   |   |           |                         |  |   |
|---|------------|---|---|---|-----------|-------------------------|--|---|
| 5 | 变频给水设备     | 设备名称:变频供水设备(含控制柜)<br>附件名称、规格、数量:3台泵,2用1备,配套1台稳压罐容积18L和成套辅件<br>水泵主要技术参数:<br>Q=26m <sup>3</sup> /h,H=0.3MPa,N=4.44KW<br>减震装置形式:橡胶隔振器  | 套 | 2 | 30992.70  | 上海凯泉、<br>上海沪泉、<br>江苏阿兰贝 | 质量要求符合图纸规范,按《建筑给排水设计标准》GB50016-2024、《消防给水及消防栓系统技术要求》GB50974-2014的标准要求执行。 | 设备为整套设备,单价包括设备原价、安装费、运输、吊装、调试、验收、检验水质合格等费用。 |
| 6 | 地埋式消防一体化设备 | 有效容积180立方米,水池壁厚满足国家有关消防水池的要求:<br>消防栓泵:Q=25L/S,H=40m,N=15kW,2台,1用1备;稳压:Q=1L/S,H=50m,N=15KW,2台,1用1备;排污:Q=40m/h,H=15m,N=4kW,2台,1用1备,设置取水口供火灾时消防车取水                               | 套 | 1 | 300796.46 |                         |  |   |
| 7 | 地埋式消防水箱    | 有效容积108立方米,行标配置厚度:【底板:混泥土地板;侧板厚度:3.4mm;顶板厚度:3.0mm;泵房:3.0mm(带水位显示机制)】  | 套 | 5 | 164070.80 |                         |  |   |
| 8 | 地埋式消防一体化设备 | 有效容积540立方米,消防箱泵一体化设备<br>消防栓合用泵流量35L/s,扬程55m,喷淋泵流量72L/s,扬程70m,水池壁厚满足国家有关消防水池的要求:<br>设备内设室内外消防栓系统合用水泵2台,Q=40L/s,H=0.50MPa,1用1备,互为备用;<br>自喷系统消防水泵2台,Q=68L/s,H=0.70MPa,1用1备,互为备用。 | 套 | 3 | 647168.14 | 上海凯泉、<br>上海沪泉、<br>江苏阿兰贝 |  |   |

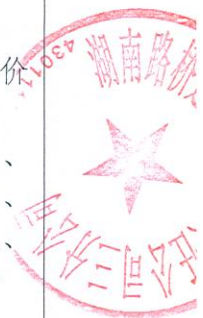

|    |         |   |   |   |           |                 |  |
|----|---------|---|---|---|-----------|-----------------|--|
| 9  | 消防水箱    | 不锈钢消防水箱 24 立方(含旋流防止器 2 个, 防虫网罩, 液位计等附件)<br>型号、规格: 生活水箱 4×3×2m<br>材质厚度要求: 箱底 2.5mm, 箱壁 2mm, 箱顶 1.5mm | 套 | 3 | 29979.38  |                 |  |
| 10 | 地埋式消防水箱 | 有效容积 160 立方米, 行标配置厚度: 【底板: 混凝土地板; 侧板厚度: 3.4mm; 顶板厚度: 3.0mm; 泵房: 3.0mm(带水位显示机制)】                     | 套 | 1 | 194569.73 |                 | 质量要求符合图纸规范, 按《建筑给排水设计标准》GB50016-2024、《消防给水及消防栓系统技术要求》GB50974-2014 的标准要求执行。<br>设备为整套设备, 单价包括设备原价、安装费、运输、吊装、调试、验收、检验水质合格等费用。 |
| 11 | 水处理设备   | 型号: 地埋式生物污水处理站(含调节池)<br>(处理量 Q=20m³/d, 含提升泵) 一级 A 标准排放  | 套 | 7 | 122141.59 | 上海凯泉、上海沪泉、江苏阿兰贝 |  |
| 12 | 水处理设备   | 型号: 地埋式生物污水处理站(含调节池)<br>(处理量 Q=15m³/h, 含提升泵) 一级 A 标准排放  | 套 | 3 | 422856.20 |                 |  |